


# ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสำรอง



เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 300 kVA  
ระบบทำงานภายใน 5 วินาที  
ขนาดถังน้ำมัน 600 ลิตร  
สามารถจ่ายไฟได้ 30 ลิตรต่อชั่วโมง  
น้ำมันสำรองถังละ 30 ลิตร จำนวน 5 ถัง

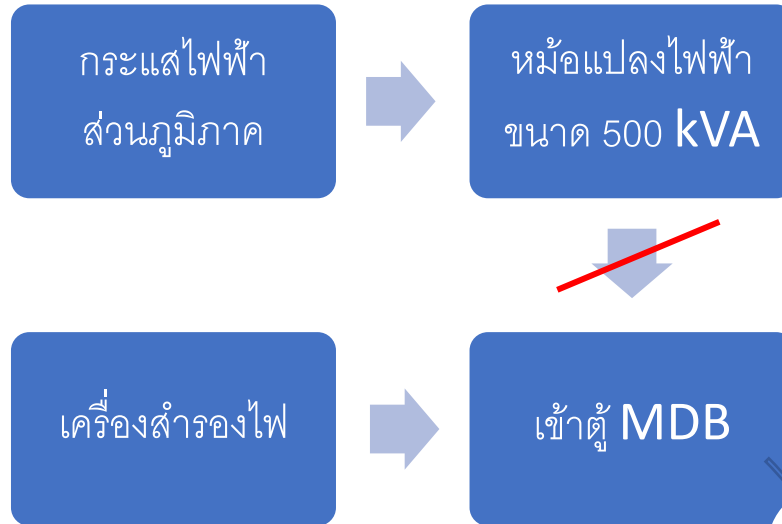

- 1 อาคารผู้ป่วย
- 2 อาคารสนับสนุน
- 3 อาคารที่พักอาศัย

**อุบัติการณ์ -** ตรวจสอบพบระบบไฟฟ้าอาคารพิเศษ 1 ทศวรรษ มีกระแสไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในอาคารไม่เพียงพอ

**การแก้ไข -** การไฟฟ้าอำเภอ ปรับ TAB หม้อแปลงให้กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลต์ เพื่อให้เกิดความเสถียรในการจ่ายไฟ

**ผลลัพธ์ -** อุบัติการณ์ไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งาน เท่ากับ 0 (พื้นที่การให้บริการผู้ป่วย)