





## 22. ระบบประปา

- ใช้ระบบประปาบาดาลเป็นหลัก
- ระบบประปาส่วนภูมิภาคเป็นระบบสำรอง
- ถังเก็บน้ำบาดาล สามารถสำรองน้ำได้ 100,000 ลิตร
- ถังเก็บน้ำใต้ดิน สามารถสำรองน้ำได้ 100,000 ลิตร
- ใช้น้ำประปาเฉลี่ยวันละ 100,000 ลิตร

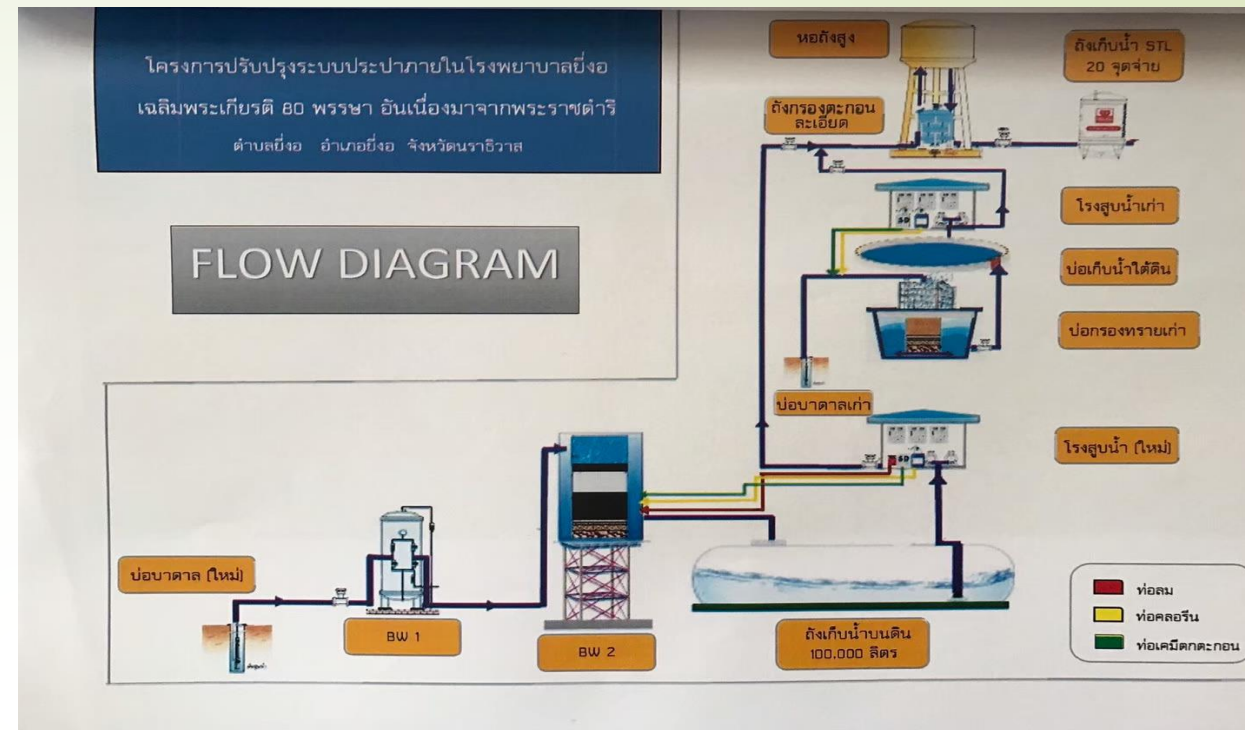

## 22.1 แผนผังประปา

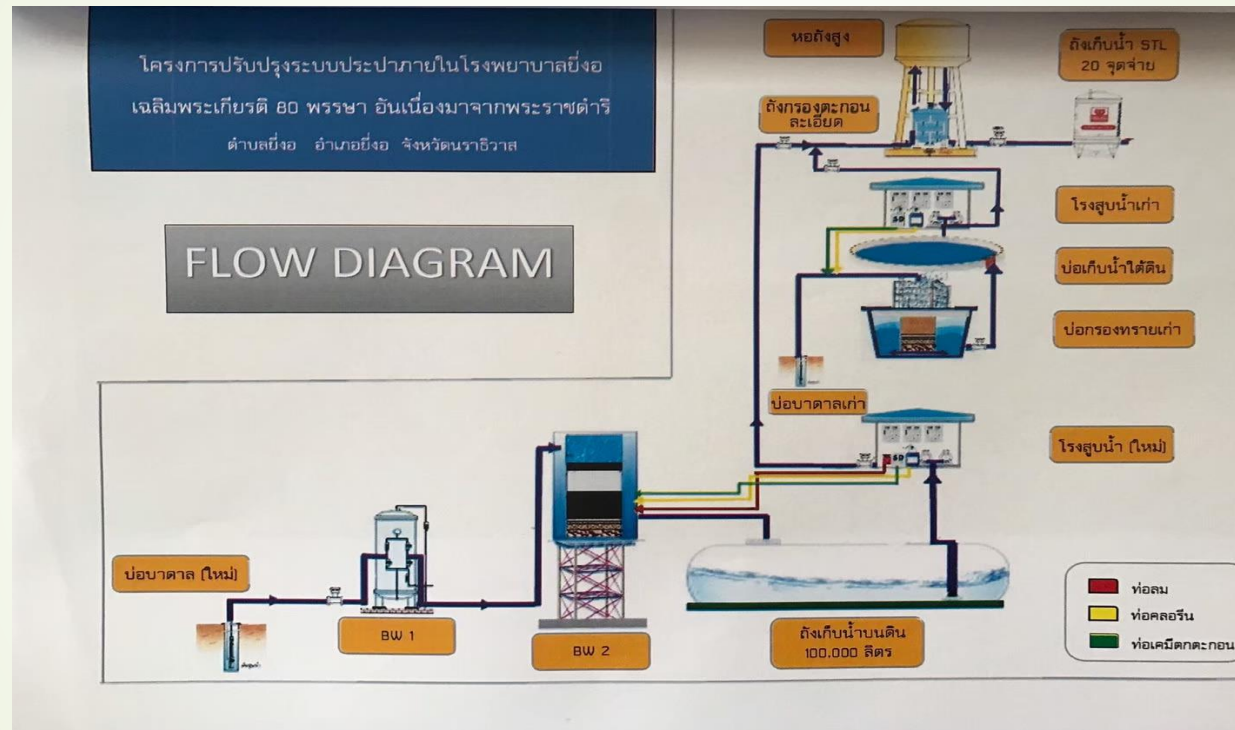

## 22.2 มีระบบจ่ายที่สะอาด



## 22.3 มีการสำรองน้ำประปา



## 22.4 ถังเก็บน้ำสำรอง



- มีฝาถังปิดมิดชิด
- ไม่รั่วซึม และติดตั้งในสถานที่เหมาะสม